

**КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ
УГЛОВОЙ С УЗЛОМ РУЧНОГО ПОДРЫВА
МУФТОВЫЙ**

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОД.3007



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Группа безопасности с возможностью подключения расширительного бака с предохранительным клапаном (Pн=3 бар), манометром и воздухоотводчиком, (далее по тексту «группа безопасности») разработана в соответствии с ГОСТ 12.2.063.

Изготовитель:

Zhejiang Romway Machinery Manufacturing Co.,Ltd no.16, Dragon road, Huangze industrial zone, Shengzhou city, Zhejiang.

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью

«САНТЕХКОМПЛЕКТ»

142700, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., 1

тел.: +7 (495) 825-25-05; +7 (499) 825-25-05

2 СЕРТИФИКАЦИЯ/ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Декларация соответствия TP TC 010/2011 № ЕАЭС N RU Д-CN.PA08.B.94748/22 от 09.01.2023г.

3 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Группы безопасности предназначены для обеспечения безопасности работы оборудования в замкнутых системах теплоснабжения, ГВС, отопления. Выполняет следующие функции: - защита от превышения давления в системе; - отвод из системы воздуха и газов; - контроль давления в системе.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные параметры и технические характеристики

Характеристика	Ед. изм.	Значение	Нормативный документ
По типу присоединения к трубопроводу	-	С резьбовым присоединением к трубопроводу, муфта	
Номинальный диаметр для присоединения к сети, DN	мм	20	ГОСТ 28338
Тип присоединительных резьб	-	Трубная цилиндрическая	ГОСТ 6357
Давление номинальное (PN) в зависимости от номинального диаметра	бар	до 10	ГОСТ 26349
Заводская настройка давления сброса предохранительного клапана	бар	3,0	ГОСТ 31294
Материал основной	-	Ст10	ГОСТ 380
Диапазон шкалы измерения манометра	бар	0-6	ГОСТ 24856
Температура рабочей среды	°C	от -20 до +120	
Температура окружающей среды	°C	от -20 до +60	ГОСТ 15150
Герметичность группа безопасности	-	Класс А	ГОСТ Р 9544
Максимальная концентрация гликоля в теплоносителях	-	до 50	-
Установочное положение	--	Горизонтально, комплектующими вверх	
Площадь сечения седла предохранительного группа безопасности	мм2	19,6	ГОСТ 12.2.085

Продолжение. Таблица 1 – Основные параметры и технические характеристики

Характеристика	Ед. изм.	Значение	Нормативный документ
Вид покрытия	-	Порошково-полимерное	ГОСТ 9.303, ГОСТ9.410
Ресурс до	циклы	10000	ГОСТ 12.2.063
Срок службы, не менее	лет	15	ГОСТ 12.2.063

5 КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ

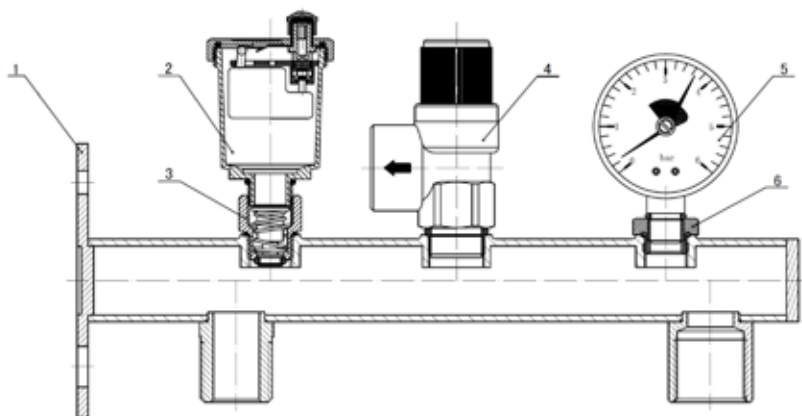


Рисунок 1 – Состав группы безопасности

Таблица 2 – Конструкция группы безопасности и номенклатура

№	Детали	Кол-во, шт.	Материал	Марка	Покрытие	Нормативный документ
1	Корпус	1	Сталь	Ст10	порошковая краска	ГОСТ 380
2	Воздухоотводчик	1	Латунь	CW617N (ЛС59-2)	без покрытия	EN12165, ГОСТ15527
3	Клапан отсечной	1	Латунь	CW617N (ЛС59-2)	без покрытия	EN12165, ГОСТ15527
4	Предохранительный клапан	1	Латунь	CW617N (ЛС59-2)	без покрытия	EN12165, ГОСТ15527
5	Манометр	1	Латунь	CW617N (ЛС59-2)	без покрытия	EN12165, ГОСТ15527
6	Футорка	1	Латунь	CW617N (ЛС59-2)	без покрытия	EN12165, ГОСТ15527

6 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

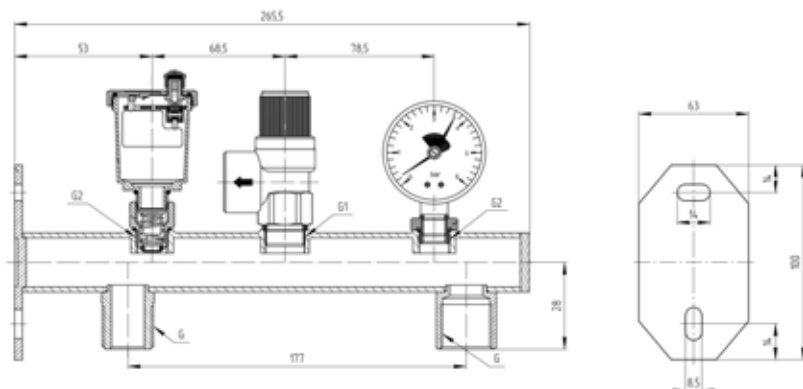


Рисунок 2 – Габаритные размеры.

Таблица 3 – Группа безопасности с возможностью подключения расширительного бака 3007 Aquasfera

Арт.	DN	G	G1	G2	G3	PN, бар	PN, бар	Мас- са, г
3007-01	20	G3/4-B	G1/2-B	G3/8-B	G1/4-B	3	10	1200

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

7.1. Группа безопасности поставляется в собранном виде. Группа безопасности комплектуется, см.Таблицу 2, манометром (5), автоматическим воздухоотводчиком (2) с отсечным клапаном (3) и предохранительным клапаном (4). Манометр (5) необходим для контроля реального давления в системе отопления. Воздухоотводчик удаляет газы (воздух) из системы в автоматическом режиме. Клапан предохранительный (4) защищает от превышения давления выше значения 3 бар. Воздухоотводчик подключается с помощью отсечного клапана (3), который позволяет демонтировать воздухоотводчик для сервисного обслуживания без перекрытия системы отопления.

7.2. При отгрузке товара потребителю каждое тарное место укомплектовывается эксплуатационной документацией (по ГОСТ Р 2.601), содержащей паспорт, объединённый с руководством по эксплуатации и описанием работы изделия.

7.3. Группа безопасности упаковывается в большие и малые коробки с фирменным дизайном из гофрокартона.

8 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать группу безопасности при параметрах и условиях, не соответствующих паспортным значениям;
- производить монтажные, демонтажные, профилактические работы при температуре теплоносителя свыше 40 °С и наличии давления в системе..

8.2. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию группы безопасности допускается специально обученный персонал, изучивший устройство группы безопасности и правила техники безопасности.

8.3. В процессе эксплуатации, при указанных в паспорте параметрах, группа безопасности не оказывает вреда окружающей среде и здоровью человека.

9 РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Группа безопасности монтируется так, чтобы комплектующие (клапан, воздухоотводчик, манометр) были установлены вертикально вверх.

9.2. Перед установкой группы безопасности, трубопровод должен быть очищен от грязи, окалин, песка и др.

- 9.3. Группа безопасности монтируется на патрубках или на трубопроводах, непосредственно присоединенных к защищаемому объекту.
- 9.4. Установка запорной арматуры на подводе и отводе рабочей среды к группе безопасности запрещается.
- 9.5. Предохранительный клапан группы безопасности, должен иметь отводящий трубопровод, предохраняющий персонал от контакта с рабочей средой при срабатывании клапана. Данный отвод не должен создавать за клапаном противодавление.
- 9.6. Монтаж группы безопасности необходимо производить на резьбовые элементы трубопроводов с трубной цилиндрической резьбой в соответствии с ГОСТ 6357.
- 9.7. Запрещено применение инструмента, оказывающего сжимающее воздействие на корпус группы безопасности (газовые ключи).
- 9.8. Предельное значение крутящего момента при монтаже смотри Таблицу 4.

Таблица 4 – Предельное значение крутящего момента

DN	20
Крутящий момент, Нм	30

- 9.9. В качестве уплотнения между группой безопасности и трубопроводом должны применяться материалы, выдерживающие технические параметры системы, такие как фторопластовые материалы (ФУМ), льняная прядь, герметики.
- 9.10. В соответствии с п. 9.6 ГОСТ 12.2.063-2015, группа безопасности не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, устраняющие нагрузку на арматуру от трубопровода.
- 9.11. В соответствии с п. 5.1.8 СП 73.13330.2016, отклонения соосности собранных узлов не должны превышать плюс/минус 3 мм при длине до 1 м и плюс/минус 1 мм на каждый последующий метр.
- 9.12. При проведении гидравлических испытаний, комплектующие группы безопасности должны быть сняты и заглушены.
- 9.13. Для проверки работоспособности предохранительного клапана необходимо повернуть ручку на ½ оборота по часовой стрелке до щелчка.
- 9.14. После осуществления монтажа оборудования должны быть проведены испытания на герметичность соединений в соответствии с ГОСТ 25136.
- 9.15. Системы отопления, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей.
- 9.16. В случае протечки группы безопасности в местах соединений с трубопроводом необходимо заменить уплотнительные материалы.
- 9.17. Группу безопасности следует устанавливать на трубопроводе в местах, доступных для обслуживания и осмотра.
- 9.18. Не рекомендуется установка группы безопасности на среды, содержащие абразивные компоненты.
- 9.19. Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри группы безопасности.
- 9.20. К корпусу группы может монтироваться любая аналогичная арматура, вместо поставляемой.
- 9.21. По завершении монтажных работ согласно СП 73.13330 монтажными организациями должно быть выполнены: испытания гидростатическим или манометрическим методом с составлением акта согласно приложению «В»; индивидуальные испытания смонтированного оборудования с составлением акта согласно приложению «Д».

10 УТИЛИЗАЦИЯ

- 10.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 11.06.2021г.), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 14.07.2022г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 26.03.2022г.), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

11 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 11.1. При отгрузке потребителю группа безопасности не подвергается консервации, так как материалы, применяемые при ее изготовлении, атмосферостойкие или имеют защитные покрытия.
- 11.2. Транспортирование группы безопасности проводят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.
- 11.3. Условия транспортирования - 5 по ГОСТ 15150. Группу безопасности допускается пере-

возить всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта в закрытых, защищённых от внешних факторов транспортных ёмкостях (контейнер, крытый фургон, крытый кузов и прочее) с соблюдением требований манипуляционных знаков, размещённых на коробках при температурах окружающей среды от -50 до +50°C в заводской гофротаре при относительной влажности до 80%, без заводской тары при относительной влажности до 100%. При транспортировке группа безопасности и тара не должны испытывать: нагрев от прямых солнечных лучей, влияние мокрых осадков, ударов, изгибов, деформации. Методы транспортирования должны обеспечивать сохранность группы безопасности и заводской тары в состоянии, выпущенном с завода-изготовителя.

11.4. Условия хранения - 3 по ГОСТ 15150, тип атмосферы II ГОСТ 15150, если иное не указано в КД и ЭД. Группу безопасности допускается хранить в закрытых, защищённых от внешних факторов помещениях, навесах, палатках и прочих, без отопления, кондиционирования, теплоизоляции при температурах окружающей среды от -50 до +50°C в заводской гофротаре при относительной влажности до 80%, без заводской тары при относительной влажности до 100%. При хранении группа безопасности и тара не должны испытывать: нагрев от прямых солнечных лучей, влияние мокрых осадков, ударов, изгибов, деформации. Методы хранения должны обеспечивать сохранность группы безопасности и заводской тары в состоянии, выпущенном с завода-изготовителя.

11.5. В процессе хранения, транспортировки группа безопасности не оказывает вреда окружающей среде и здоровью человека.

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие группы безопасности требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.

12.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

12.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- нарушение условий транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

12.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.

13 УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

13.1. Все претензии по качеству и работоспособности товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

13.2. Продукция, вышедшая из строя вследствие заводского брака, в рамках гарантийного срока ремонтируется или обменивается на новую бесплатно.

13.3. Решение о замене или ремонте изделия принимает экспертный центр.

13.4. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность экспертного центра.

13.5. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.

13.6. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

13.7. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

14 ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ

Группа безопасности арт. _____ изготовлен в соответствии технической спецификацией

и признан годным к эксплуатации.

Отметка службы качества завода – изготовителя:

Дата приемки: « » 20 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

(наименование товара)

№

н/н

Кол-во, шт.

Примечание

1

2

3

4

5

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Дата продажи:

ФИО/Подпись продавца

Подпись покупателя:

Штамп или печать
торгующей организации

Гарантийный срок – 5 лет с даты продажи конечному потребителю.

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются в форме письменного заявления.

WWW.AQUASFERA.RU

